



Автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Институт развития образования» - организация,
уполномоченная выполнять функции РЦОИ

**Новые функции программного
обеспечения ППЭ применяемого для
проведения тренировочных мероприятий
и досрочного периода.**

**Ковязин А.М.,
заместитель заведующего РЦОКО**

Комплект ПО для проведения тренировочных мероприятий и досрочного периода

Для ППЭ:

- Станция печати ЭМ, версия 6.0
- Станция записи ответов, версия 6.0
- Станция сканирования в ППЭ, версия 3.0.1
- Станция авторизации, версия 4.0

Программное обеспечение можно скачать на
закрытом портале через VipNet по адресу
122.0.0.122



Адрес федерального портала для проведения тренировочных мероприятий

	Тренировочные мероприятия	Экзамены досрочного периода
Адрес федерального портала (задан этапом на станции авторизации)	Этап: Апробация test-eem.rustest.ru	Этап: Досрочный период eem.rustest.ru
Адрес мониторинга готовности ППЭ	test-ppe.rustest.ru	ppe.rustest.ru

Порядок подключения к федеральным порталам в ППЭ

Новая настройка: «этап» для подключения

к федеральному portalу:

❓ Досрочный период

<https://eem.rustest.ru>

❓ Апробация <https://test-eem.rustest.ru>

❓ Тренировка <https://test-eem.rustest.ru>

❓ Другой

Изменение этапа обнуляет

подтверждение

настроек станции авторизации и


требуется

повторной авторизации токеном члена ГЭК.

После подтверждения настроек изменения

этапа выполняется только по кнопке

Изменить.

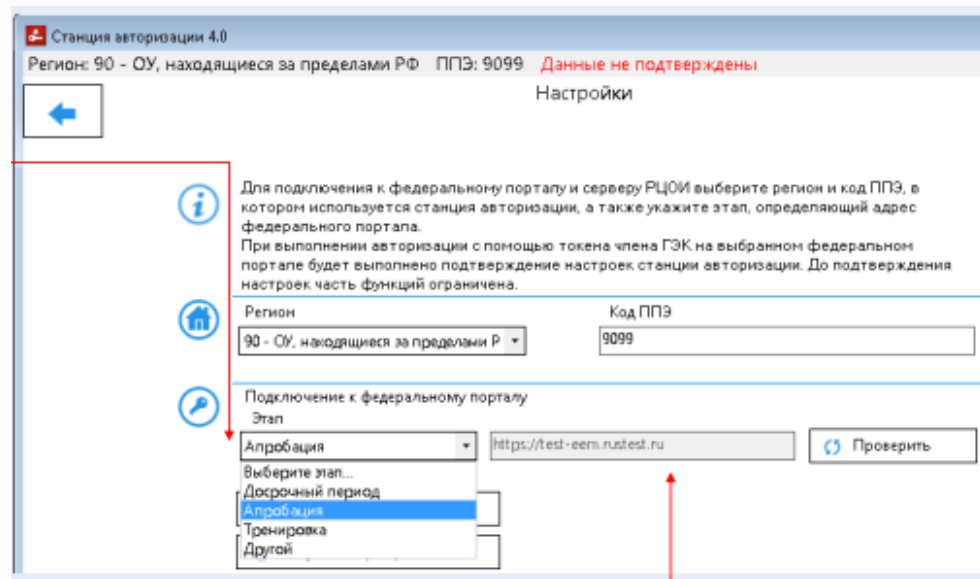

Адрес портала, к которому подключена станция авторизации, выводится в строке состояния рядом с индикатором подключения к portalу. скриншот

Печать дополнительных бланков ответов №2

Тренировочные мероприятия 14 и 15 марта	Экзамены досрочного периода
Заголовок: Апробация	Заголовок: Единый государственных экзамен 2018
Доступны с 12.03.2018	Доступны с 19.03.2018

Тестовый дополнительный бланк ответов №2 в заголовке всегда содержит «Единый государственных экзамен 2018»

Важно:

- ❑ Печатайте ДБОН№2 заранее, на этапе контроля технической готовности.
- ❑ Напечатанные для экзамена ДБОН№2 могут использоваться на любом экзамене.
- ❑ Апробационные ДБОН№2 использовать при проведении ЕГЭ категорически запрещено.

После проведения тренировочных мероприятий в ППЭ, задействованных в ЕГЭ досрочного периода, следует утилизировать напечатанные комплекты апробационных бланков и ДБОН№2.

❑ Апробационные ДБОН№2, напечатанные на предыдущих апробациях, использовать нельзя.

❑ Ксерокопирование любых бланков запрещено



Сведения о напечатанных дополнительных бланках ответов №2

Дата и время	Кол-во	Номера бланков ответов №2
		2741100000030, 2741100000047, 2741100000054, 2741100000061, 2741100000078, 2741100000085, 2741100000092, 2741100000108, 2741100000115, 2741100000122, 2741100000139, 2741100000146, 2741100000153, 2741100000160, 2741100000177, 2741100000184, 2741100000191, 2741100000207, 2741100000214, 2741100000221, 2741100000238, 2741100000245, 2741100000252, 2741100000269, 2741100000276, 2741100000283, 2741100000290, 2741100000306, 2741100000313, 2741100000320, 2741100000337, 2741100000344, 2741100000351, 2741100000368, 2741100000375, 2741100000382, 2741100000399, 2741100000405, 2741100000412, 2741100000429

Станция печати ЭМ, версия 6.0: Новые возможности.

В бланки автоматически в печатываются: Код региона, Код ППЭ, Дата экзамена, Код и наименование предмета.

□ Комплект включает: бланк регистрации, бланк ответов №1, бланк ответов №2 лист 1, бланк ответов №2 лист 2, КИМ, контрольный лист ИК с контрольной информацией.

□ Необходимо добиться качественной печати страницы проверки границ печати до начала печати полного комплекта бланков.

□ При печати тестового комплекта экзаменационных материалов в бланки в печатывается область со сведениями об аудитории, номере станции печати ЭМ и времени печати комплекта, что позволит отличать комплекты при выполнении тестового сканирования.



Станция печати ЭМ, версия 6.0: Новые возможности.

- При печати расшифрованного комплекта окно запроса на подтверждение качества печати отображается сразу после того, как расшифрованный комплект направлен на печать. Оценка качества печати выполняется по последнему листу ИК.
- Не используйте некачественные бланки, в ППЭ должно быть достаточное количество картриджей и бумаги для печати
- Новая возможность: загрузка электронных пакетов с ЭМ в случае возникновения нештатных ситуаций с электронными носителями (дисками)



Станция сканирования в ППЭ, версия 6.0:

Расширение контроля

Дополнительный контроль комплектности сканирования бланков для аудиторий:

❑ для начала сканирования бланков в аудитории необходимо ввести количество бланков, указанное в форме ППЭ-11;

❑ в случае несоответствия экспорт запрещен.

Станция сканирования в ППЭ (версия 3.0.1)

Сканирование бланков в ППЭ

01 - РУССКИЙ ЯЗЫК

Код региона: 20 Код ППЭ: 7777 Дата экзамена: 01.01.2019 Этап: Тренировка

Посылать бланки: [Кнопка]

Сканировать [Кнопка] [Кнопка] Завершить сканирование [Кнопка]

Курсовая PS-1035MFB-10MFBAC79

Список аудиторий в обработке

Номер аудитории	Работ выполн. (неполн.)	Отображено количество по ППЭ-11							Особые ситуации	Удалить аудиторию	Изменить сведения	Статус	Время экспорта
		Р	В01	В02(П1)	В02(П2)	ДР0	В	Ф					
0001	1 (1)	2/2	1/2	1/2	1/2	0/1	—	—	2	X	[Кнопка]	В обработке	
0002	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	—	—					
ШПЭБ	—	—	—	—	—	—	—	—	2				

Новая аудитория

Для аудиторий, бланки из которой необходимо опланировать, введите указание в форме ППЭ-11 номер аудитории и количество бланков.

Номер аудитории: 0

Бланки регистрации: 0

Бланки ответов № 1: 0

Бланки ответов № 2 лист 1: 0

Бланки ответов № 2 лист 2: 0

Дополнительный бланк ответов № 2: 0

Общая количество бланков: 0

[Сохранить] [Отмена]


Добавить аудиторию [Кнопка]

Станция сканирования в ППЭ, версия 6.0:

Расширение контроля

Обязательное комментирование некачественных бланков:

- ❑ некачественные изображения без комментариев отображаются в отдельном фильтре «Отсутствуют комментарии»;
- ❑ при отсутствии комментариев к некачественным бланкам экспорт запрещен

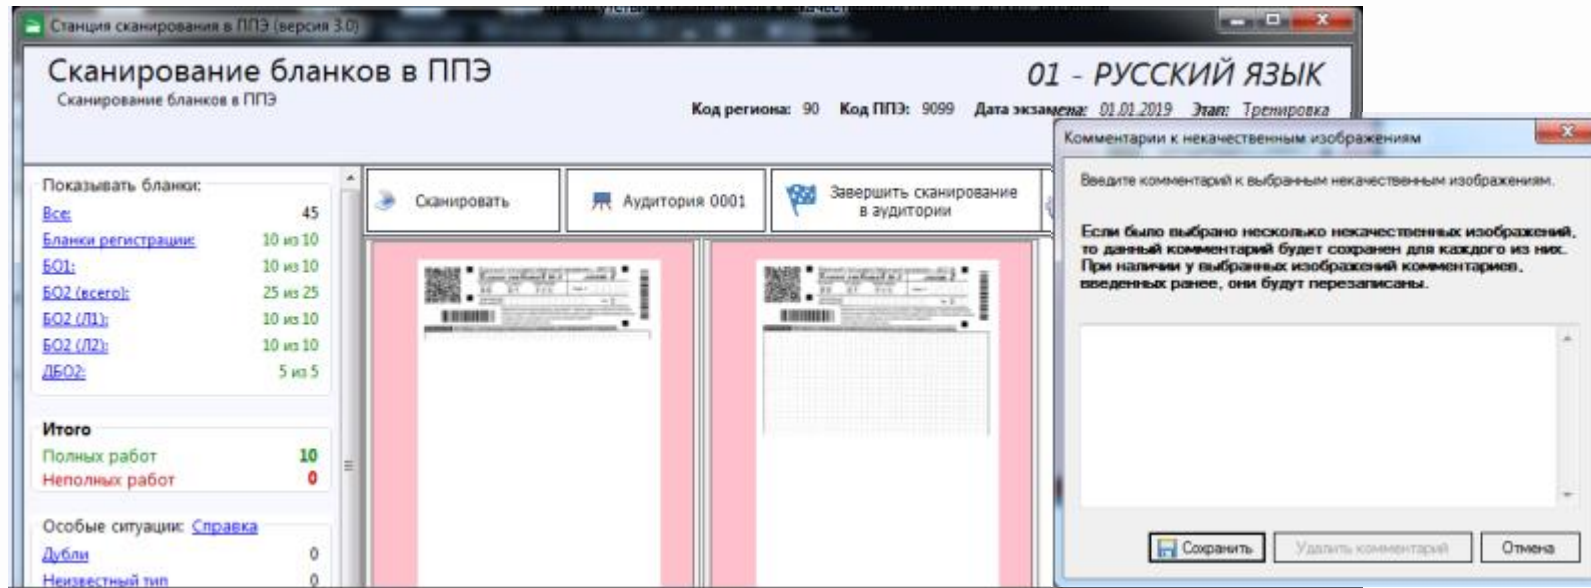

Станция сканирования в ППЭ, версия 6.0:

Расширение контроля

Дополнительное подтверждение членом ГЭК качества и полноты сканирования при переходе к экспорту бланков в ППЭ.

Завершение работы на резервной станции

Использование станции сканирования

Для завершения экзамена будут сформированы протокол и журнал работы станции (для передачи на федеральный портал).

Укажите текущий результат использования станции на экзамене.

- ☐ Сканирование успешно завершено, данные экспортированы (будет сформирован протокол сканирования - форма ППЗ-15)
- ☒ Резервная станция, сканирование не выполнялось (будет сформирован протокол использования станции - форма ППЗ-15-01)
- ☐ Неявка участников на экзамен, отсканированы только формы ППЗ в штабе (будет сформирован протокол использования станции - форма ППЗ-15-01)
- ☐ Техническая неисправность, использовалась другая станция (будет сформирован протокол использования станции - форма ППЗ-15-01)

Внимание! После завершения экзамена доступ к бланкам возможен только с применением токена члена ГЭК.

OK Отмена

Резервная схема получения экзаменационных материалов

❓ Применяется: при возникновении нештатной ситуации с электронными носителями

(печать ЭМ, аудирование, говорение) и при отсутствии резерва в ППЭ.

❓ Обеспечивается:



- На станции авторизации:

❓ создание заявки на ЭМ

❓ скачивание и сохранение пакета на флеш-накопитель


- На станции печати ЭМ и станции записи ответов:

❓ загрузка пакета с флеш-накопителя

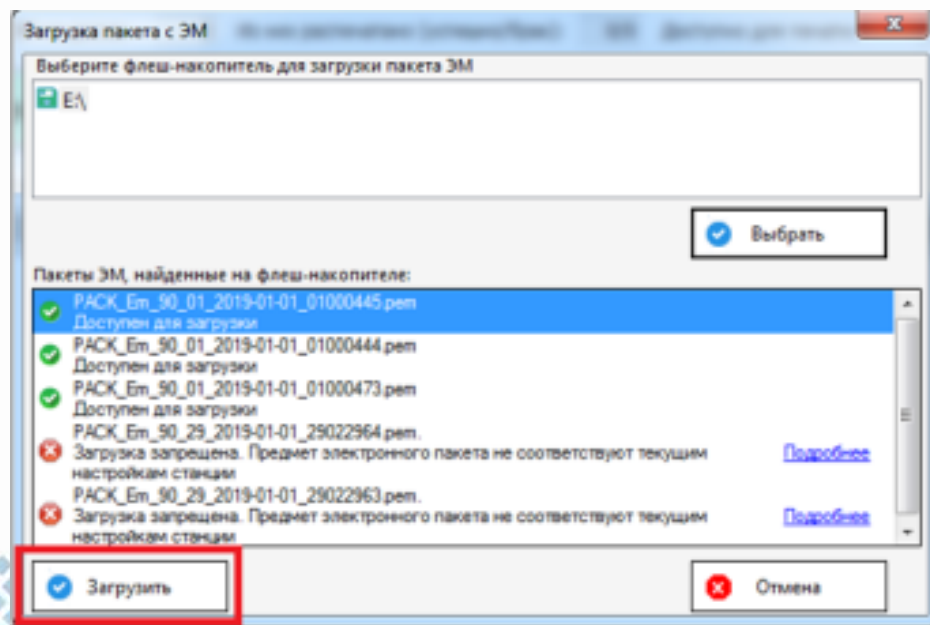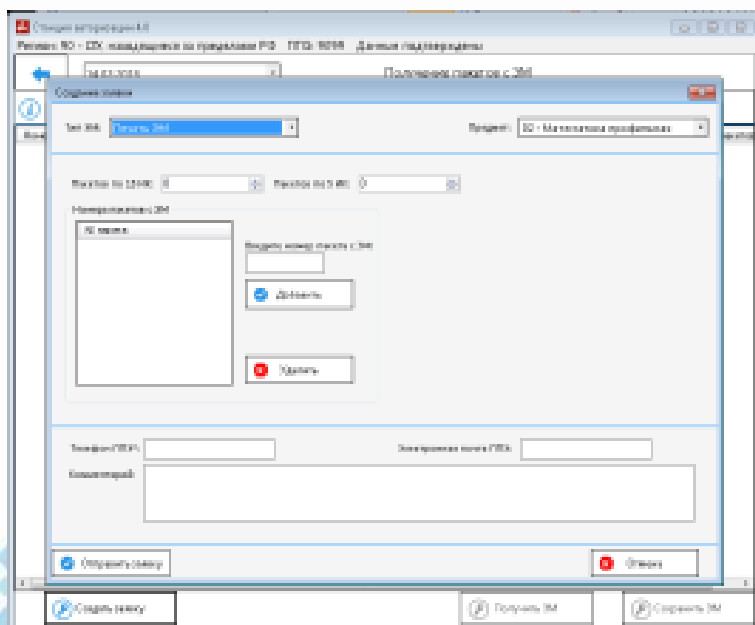

Взаимодействие с горячей линией поддержки ППЭ

- Обращаться на горячую линию, если в день экзамена не удастся самостоятельно решить проблему **в течение 10 минут**.
- В теме письма **указывать регион, код ППЭ и краткое описание проблемы**.
- В тексте письма **указывать регион, код ППЭ, ФИО и контакты технического специалиста**.
- Максимально подробно описать суть возникшей проблемы и приложить тех. информацию о работе станции (Главное окно станции записи/печати/сканирования/авторизации, кнопка «Сведения о работе станции») и скриншоты.

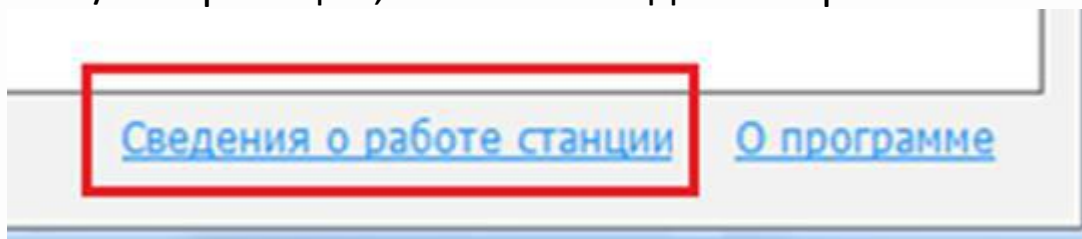

- Станция, информация по которой передана на горячую линию, должна быть отмечена и отложена до дальнейшей диагностики специалистами «горячей линии».

Взаимодействие с горячей линией поддержки ППЭ

Образец правильно составленного запроса:

Тема: 86 ППЭ 0111. Ст. авторизации в ППЭ.

Отсутствует доступа к сервису РЦОИ.

Содержание: Не удастся подключиться к сервису РЦОИ. Скриншот с ошибкой и архив со сведениями о работе станции во вложении к письму.

Версия ОС: Win. 7 x64 SP1 Корпоративная.

Контактная информация: Иванов Сергей Иванович
Технический специалист в ППЭ 111. Системный администратор. Школа №222. г. Ханты-Мансийск

Тел.: +7 903 111 11 11

E-mail: school222@mail.ru

Вложения:

- тех. информация о работе станции
- скриншоты

Журнал проведения тренировочного экзамена с применением технологии технологии печати в ППЭ полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов и перевода бланков участников в электронный вид в ППЭ

14.03.2018 - 19.03.2018

1. Место проведения тренировочного экзамена

Код и наименование субъекта:	
ППЭ	
Код ППЭ	
Наименование ППЭ	
Адрес	

2. Сведения о специалистах, участвовавших в тренировочном экзамене

№	Роль	ФИО (полностью)	Подпись
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

3. Результаты проведения тренировочного экзамена

№ пп	ПО/Процедура	Тип	Описание
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

PP_ППЭ_ПППП_Журнал тренировочного экзамена.PDF или

PP_ППЭ_ПППП_Журнал тренировочного экзамена.JPG и

PP_ППЭ_ПППП_Журнал тренировочного экзамена.XLS



Контактная информация

Заместитель заведующего РЦОКО

Ковязин Александр Михайлович

kam@iro86.ru rcoi86@mail.ru

8(3467)92-83-42, 8(950)524-75-00





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

